

Fiche de données sur le rendement

Utiliser cartouche de remplacement : ADQ73613402

La concentration de substances spécifiées dans l'eau qui entre dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite admissible pour l'eau sortant du système, tel que spécifié par les normes NSF/ANSI 42 et 53.



Le système a été testé et certifié par NSF International selon les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des substances indiquées ci-dessous.

Capacité : 757 litres (200 gallons). Réduction de contaminants déterminée par des tests NSF

Réduction de contaminant	Influent moyen	Concentration de provocation indiquée par NSF	% de réduction moyenne	Concentration moyenne dans l'eau du produit	Max. admissible dans la concentration de l'eau du produit	Exigences de réduction de NSF
Goût et odeur de chlore	2.0mg/L	2.0 mg/L ± 10%	97.5%	0.05 mg/L	N/A	≥ 50%
Concentration nominale en particules de classe I, ≥ 0,5 à ≤ 1,0 µm	5,600,000 pts/mL	Au moins 10 000 particules/mL	99.3%	73,000 pts/ml	N/A	≥ 85%
Amiante	170 MFL	10 ⁷ à 10 ⁸ MFL, fibres dépassant 10 µm en longueur	>99%	< 1MLF	N/A	≥ 99%
Atrazine	0.0087 mg/L	0.009 mg/L →10%	94.2%	0.0005 mg/L	0.003 mg/L	N/A
Benzène	0.017 mg/L	0.015 mg/L →10%	97.0%	< 0.0005 mg/L	0.005 mg/L	N/A
Carbofuran	0.073 mg/L	0.08 mg/L → 10%	98.8%	0.001 mg/L	0.04 mg/L	N/A
Lindane	0.002 mg/L	0.002 mg/L →10%	98.8%	0.00002 mg/L	0.0002 mg/L	N/A
P-dichlorobenzène	0.263 mg/L	0.225 mg/L → 10%	99.6%	0.001 mg/L	0.075 mg/L	N/A
Toxaphène	0.015 mg/L	0.015 mg/L → 10%	93.5%	0.001 mg/L	0.003 mg/L	N/A
2,4-D	0.25 mg/L	0.210 mg/L →10%	99.5%	0.0012mg/L	0.07 mg/L	N/A
Plomb à pH 6,5	0.150 mg/L	0.15 mg/L → 10%	>99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A
Plomb à pH 8,5	0.150 mg/L	0.15 mg/L → 10%	>99.3%	0.001 mg/L	0.010 mg/L	N/A
Mercuré à pH 6,5	0.006 mg/L	0.006 mg/L → 10%	96.5	0.0002 mg/L	0.002 mg/L	N/A
Mercuré à pH 8,5	0.0062 mg/L	0.006 mg/L → 10%	86.9	0.0081 mg/L	0.002 mg/L	N/A
kystes/L	200,000 kystes/L	Minimum 50,000 kystes/L	>99.99%	<1 kystes/L	N/A	≥ 99.95%

* En fonction de l'utilisation d'oocystes de *Cryptosporidium parvum*

Directives d'application / Paramètres de l'alimentation en eau

Bien que les tests aient été effectués dans des conditions normales en laboratoire, veuillez noter que le rendement réel peut varier.

Débit d'utilisation	1,9 lpm (0,5 gpm)
Alimentation d'eau	Puit communautaire ou privé – eau potable
Pression d'eau	De 138 à 827 kPa (de 20 à 120 lb/po ²)
Température de l'eau	De 0,6 °C à 37,8 °C (de 33 °F à 100 °F)
Capacité	757 litres (200 gallons)

License Listing

NSF System Trade Name Code : ADQ73613401-S

NSF Replacement Code : ADQ73613401

Il est essentiel que les exigences du fabricant en matière d'installation, d'entretien et de remplacement du filtre soient respectées afin que le produit offre le rendement escompté.

Cartouche de remplacement : ADQ73613402

Consultez la section « garantie » du manuel de l'utilisateur du réfrigérateur pour des renseignements sur la garantie limitée.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Lisez, assimilez et suivez les renseignements sur la sécurité figurant dans ces directives avant d'utiliser de système d'eau potable. Conservez ces directives pour consultation ultérieure.

⚠ MISE EN GARDE

Mesures pour réduire les risques associés à l'inhalation de contaminants :

- **Ne pas utiliser avec de l'eau présentant des dangers de contamination microbiologique ou de qualité inconnue sans la désinfecter adéquatement en aval ou en amont du système.**

Les systèmes homologués pour une réduction microbienne peuvent être utilisés avec des eaux désinfectées qui peuvent renfermer des microbes filtrables.

CAUTION

Remplacement du filtre à eau cause une petite quantité de l'eau de s'écouler. Mettez une tasse sous l'extrémité avant du couvercle du filtre à eau pour accumuler toute fuite d'eau. Pour réduire le risque associé aux dommages matériels provoqués par une fuite d'eau :

- **Lire et suivre** le mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation de ce système.
- L'installation et l'utilisation **DOIVENT** être conformes aux codes de plomberie provinciaux et locaux.
- **Pour une protection contre le gel**, retirer la cartouche filtrante lorsque les températures chutent sous 0,6 °C (33°F)
- **Ne pas installer sur des canalisations d'eau chaude.** La température de service maximale de l'eau de ce système de filtrage est 37,8 °C (100°F)
- **Ne pas installer** si la pression d'eau est supérieure à 827 kPa (120 psi). Il faudra installer un limiteur de pression d'eau si la pression d'eau est supérieure à 552 kPa (80 psi). Communiquer avec un plombier qualifié si vous êtes incertain de la méthode de vérification pour votre pression d'eau.
- **Ne pas installer** à un endroit sujet aux coups de bélier. Un antibélier doit être installé en présence de coups de bélier. Communiquer avec un plombier qualifié si vous êtes incertain de la méthode de vérification de cette condition.
- Lorsqu'un dispositif de non-retour est installé sur un réseau d'alimentation en eau, un dispositif de pression de commande doit être installé à cause de la dilatation thermique.
- La cartouche filtrante jetable **DOIT** être respectant le débit nominal ou plus tôt si une diminution perceptible du débit survient.

Filter Cartridge Replacement Instructions Directives de remplacement pour la cartouche du filtre

Replace the water filter when the refrigerator control pad Filter Reset indicator light turns on, every six months, or when your water dispenser or icemaker performance decreases noticeably. After changing the water filter cartridge, press and hold the Filter Reset button for 3 seconds; indicator light will go out.



Push the ends of cover to open it / Poussez les extrémités du couvercle pour l'ouvrir



Move the cartridge downward and then turn the cartridge counterclockwise. Cartridge will be easily removed. Insert the replacement cartridge and turn it clockwise until you hear "click" sound. / Déplacez la cartouche vers le bas et puis tournez la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La cartouche sera facilement enlevé. Insérez la cartouche de remplacement et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendez sonore "clic" .



Raise the cartridge up and close the cover. / Soulevez la cartouche et fermez le couvercle.


Remplacez le filtre à eau lorsque le voyant indicateur de réinitialisation du filtre sur le panneau de commande du réfrigérateur s'allume ou lorsque le rendement du distributeur d'eau ou de la machine à glace diminue considérablement. Après avoir changé la cartouche du filtre à eau, appuyez pendant 3 secondes sur la touche de réinitialisation et le voyant indicateur s'éteindra par la suite.



Open the door basket, put up the old cartridge and rotate it counterclockwise. And then pull it out. / Ouvrez le panier de la porte, mettez en place l'ancienne cartouche et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre



Insert the new cartridge into the filter head and rotate it clockwise. put down the New cartridge. / Et puis retirez-la. Insérez la nouvelle cartouche dans la tête de filtre et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et mettez en bas de la nouvelle cartouche.

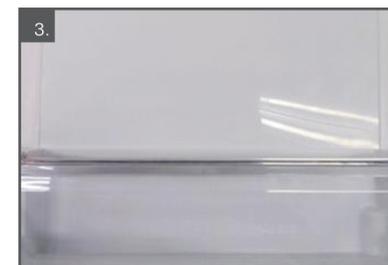

Close the door basket. / Fermez le panier de la porte.